


16. ESPACES TECHNIQUES ET POSITIONNEMENT


~~TCAETI-THAETI 270÷2110~~

~~TCAEQI-THAEQI 2100÷2110~~

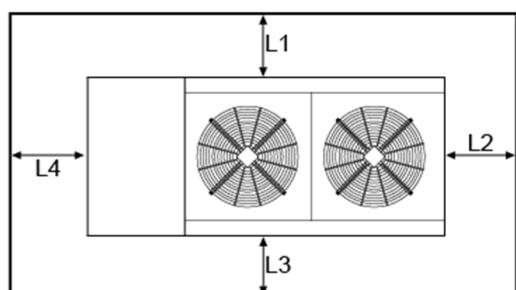

L1 (*)	mm	1500
L2 (**)	mm	2000
L3 (*)	mm	1500
L4 (***)	mm	1000


~~TCAEQI-THAEQI 270÷285~~

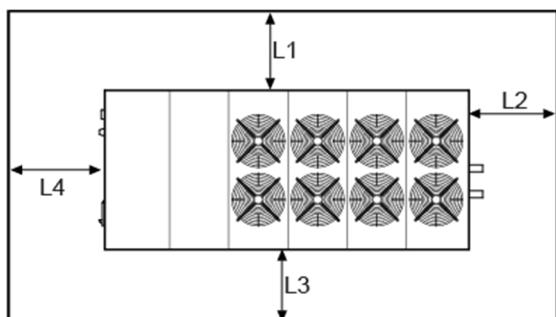

L1 (*)	mm	1500
L2 (**)	mm	2000
L3 (*)	mm	1500
L4 (***)	mm	1000

TCAETI-THAETI 2120÷2150

TCAEQI-THAEQI 2120÷2150

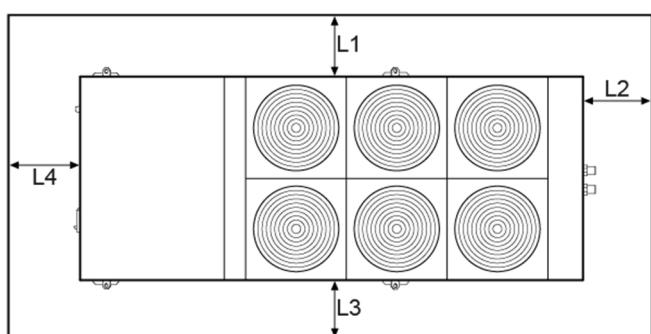

L1 (*)	mm	2000
L2 (**)	mm	2000
L3 (*)	mm	2000
L4 (***)	mm	1500

Nota bene : L'espace au-dessus de l'unité doit être sans obstacles. L'installation doit être conforme aux exigences de la norme EN 378.

(*) En cas d'installation de plusieurs unités, l'espace minimum entre les batteries à ailettes doit être supérieur à 2 m.

(**) Distance minimum pour le retrait du groupe de pompage et de son ballon tampon. Si l'accessoire n'est pas présent, la distance peut être réduite.

(***) Distance minimale pour l'ouverture du tableau électrique.